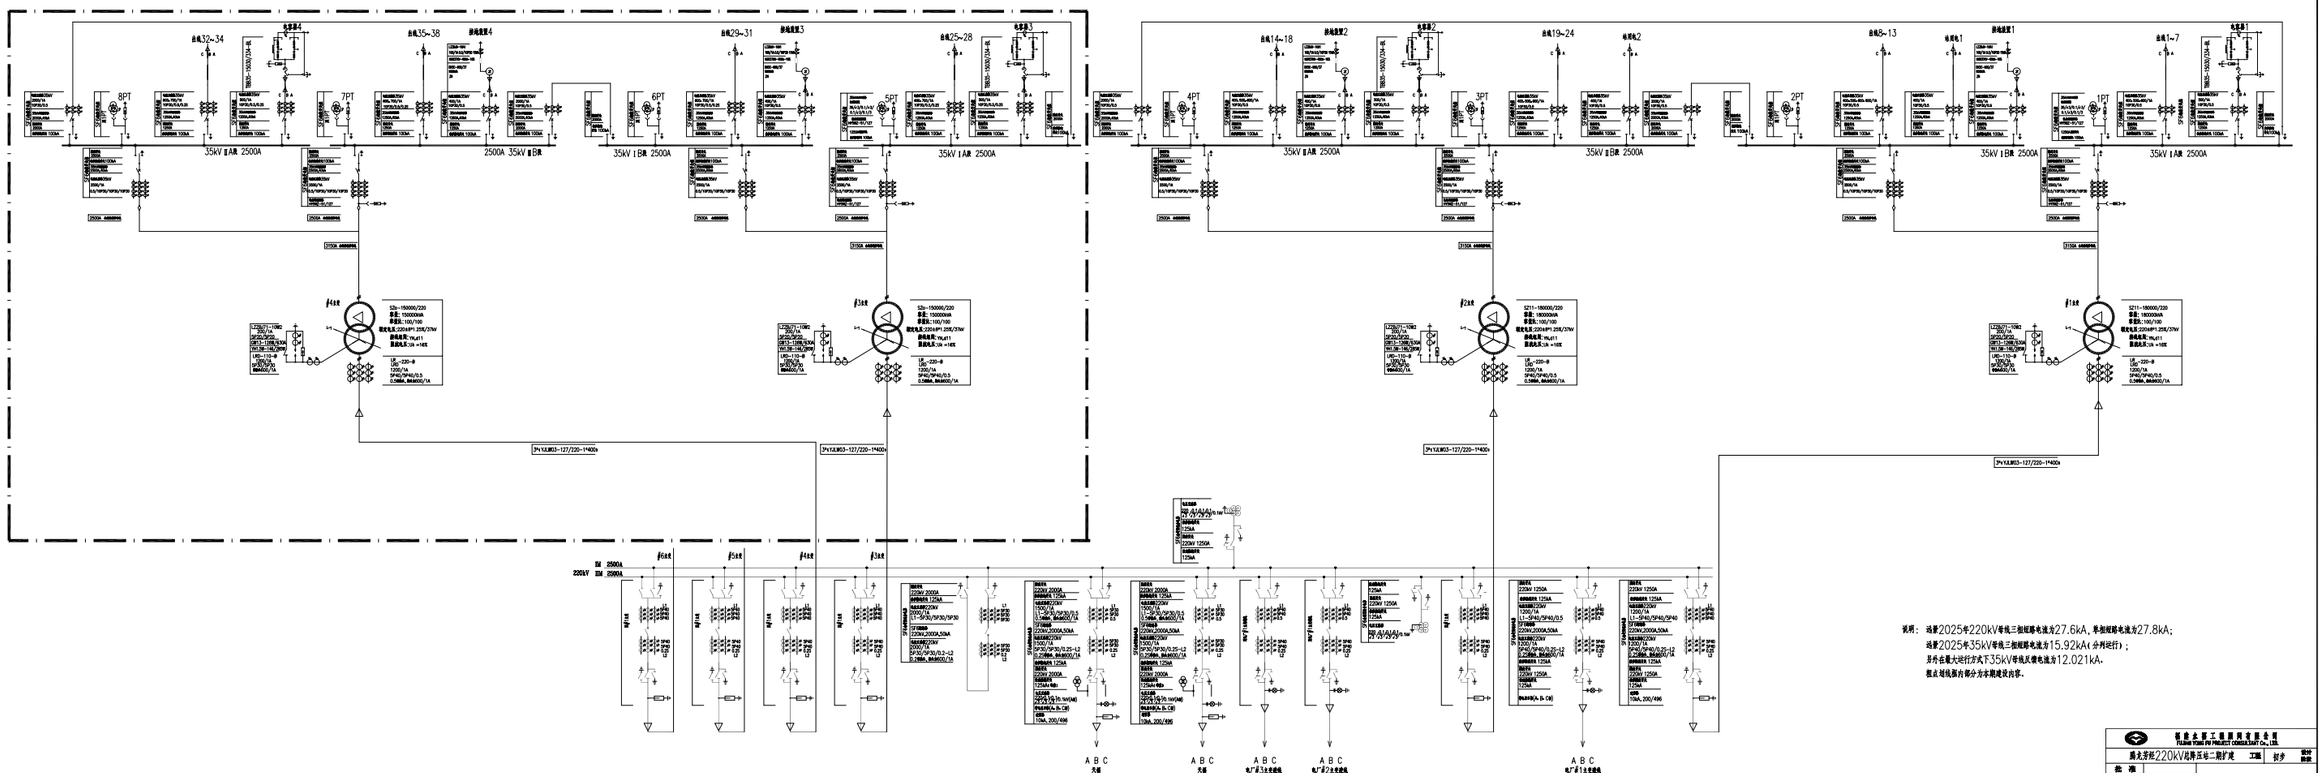

说明：远景2025年220kV母线三相短路电流为27.6kA，单相短路电流为27.8kA；
远景2025年35kV母线三相短路电流为15.92kA（分列运行）；
另外在最大运行方式下35kV母线区域电流为12.021kA。
根据短路容量的部分为本期建设内容。

福建省福工能源投资有限公司 FUJIAN FUGONG ENERGY CONSULTANT CO.,LTD.					
福龙芳桥220kV风电场三期扩建 工程				设计阶段 初步	
批准				电气主接线图	
审核					
校核					
设计					
专业负责人			CAD制图		
电气主接					
电气设					
通信					
建筑					
年月	会签人	年月	2011年1月	比例	图号 351-B1872C-D01-02